


PIPETTES A GOUTTES SANS GRADUATION PELD

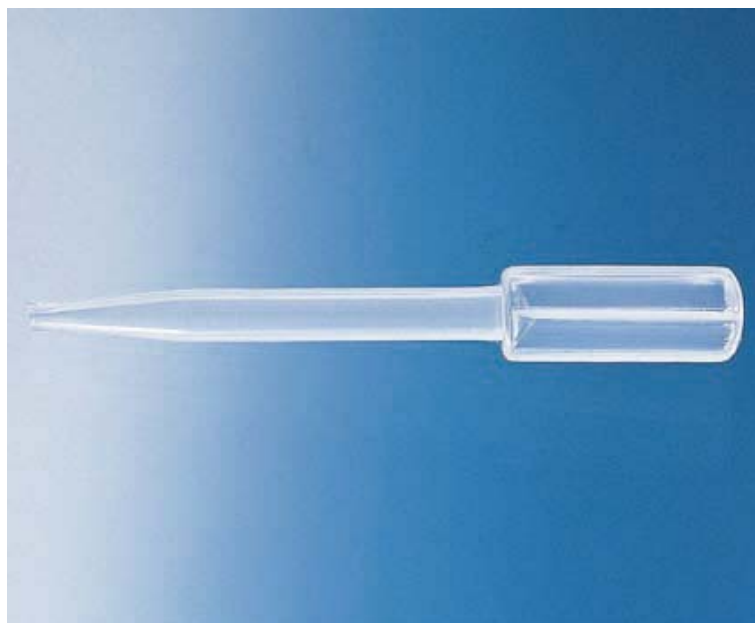

REF	MATIERE	COLORIS	CONTENANCES UTILE ml	Longueur mm	QUANTITE	
					CARTON	SACHET
149693	PELD	TRANSLUCIDE	1.8	98	250	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Avec soufflet à plis intégré.
- Pour prélever des échantillons ou pour le remplissage de liquides infectieux ou toxiques.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

